

A fázisfeszültségek meglétét az elosztóra szerelt lámpákkal ki kell jelezni.  
Üzemi jellemzők: 400/230V, 3F+N, 50Hz Érintésvédelem: TN-C-S

Védettségi fokozat: IP40

Az elosztó berendezést felirati táblákkal kell ellátni,  
a kapcsolási rajz szerinti áramköri számokkal és  
az áramköri számokhoz tartozó megnevezéssel.

Az elosztó berendezés gyártása előtt az elosztó berendezés  
méreteit egyeztetni kell a beépítési hely méreteivel.  
Szerelésre vonatkozó általános előírásokat lásd: a műszaki leírásban

**MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK!**


A kivitelezéshez szükséges műhelytervek és  
gyártmánytervek elkészítése a kivitelező feladata.

A meglévő épületszerkezetek a helyszínen  
ellenőrizendők!

Méréssel a tervről méretet meghatározni TILOS!

A beépített készülékek SCHNEIDER Electric, SCHRACK, vagy ezekkel  
megegyező első osztályú minőségű gyártmányok. Minden beépített  
berendezés rendelkezik adattalappal műbizonylattal és CE tanúsítvánnyal.

<b>Megbízó:</b> <i>Budapest Film Zrt.</i>	<b>Tervező:</b> <i>Kocsis Krisztián</i> <small>okl.villamosmérnök V-T 01-11512</small> <b>Kocsis Villamos Tervező Iroda Kft.</b> 1224 Budapest XIII. u. 25. e-mail: kocsisterv@gmail.com Tel.: +3620-9876514	<b>ÉPÍTKEZÉS MEGNEVEZÉSE:</b> <i>Művész mozi új gépészeti berendezések kiszolgálása</i> 1066 Budapest, Teréz krt. 30.	
		<b>TERV MEGNEVEZÉSE</b> <i>Fővezeték terv</i>	<b>RAJZSZÁM</b> <i>GE-05</i>
		<b>Keltetés</b> <i>2017.04.</i>	<b>TERVFAJTA:</b> <i>Kiviteli</i>
<b>A tervezett műszaki megoldás a Kocsis Villmos Tervezőiroda Kft. szellemi tulajdonát képezi és ezért szerzői jogvédelem alatt áll.</b>			

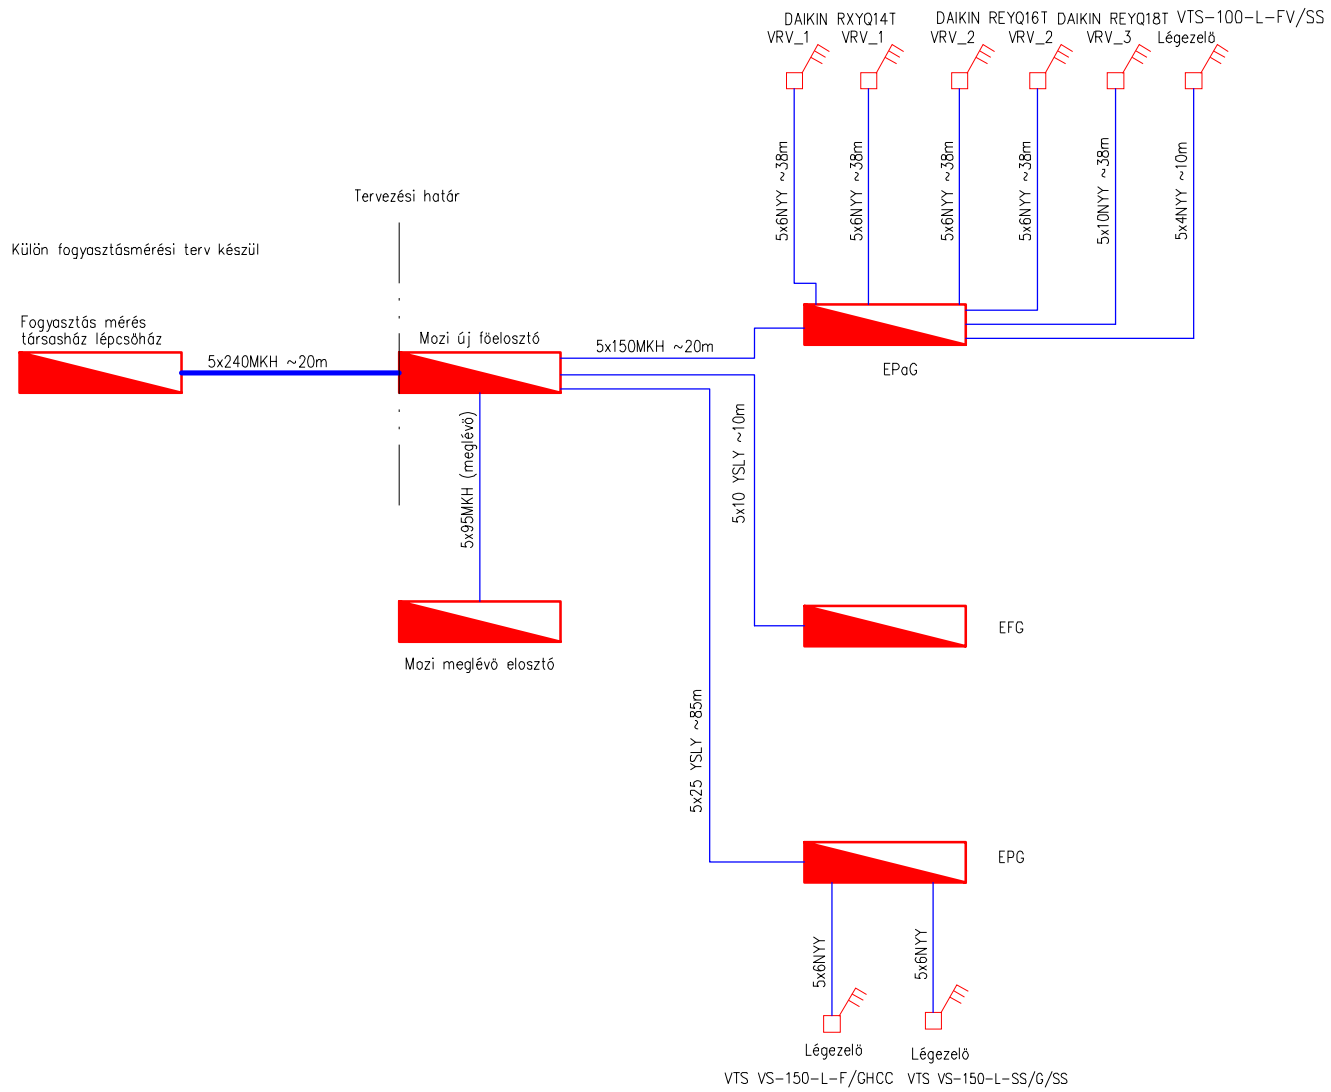

Megbízó

Tervező:

**Budapest Film Zrt.**

**Kocsis Vilamos Tervező Iroda Kft.**  
 1224 Budapest XIII. u. 25.  
 e-mail: kocsissterv@gmail.com  
 Tel.: +3620-9876514

Munka megnevezése

Művész mozi új gépészeti berendezések kiszolgálása

Rajz megnevezése

Fővezeték terv

Tervező

Kocsis Krisztián VT-01-11512

Szerkesztő

Tervfajta: Kiviteli terv

Lapok száma: 2

Lap száma: 1


Dátum:

2017.04

Rajzsorszám:

GE-05

Új Főelosztó  
Galéria szinten

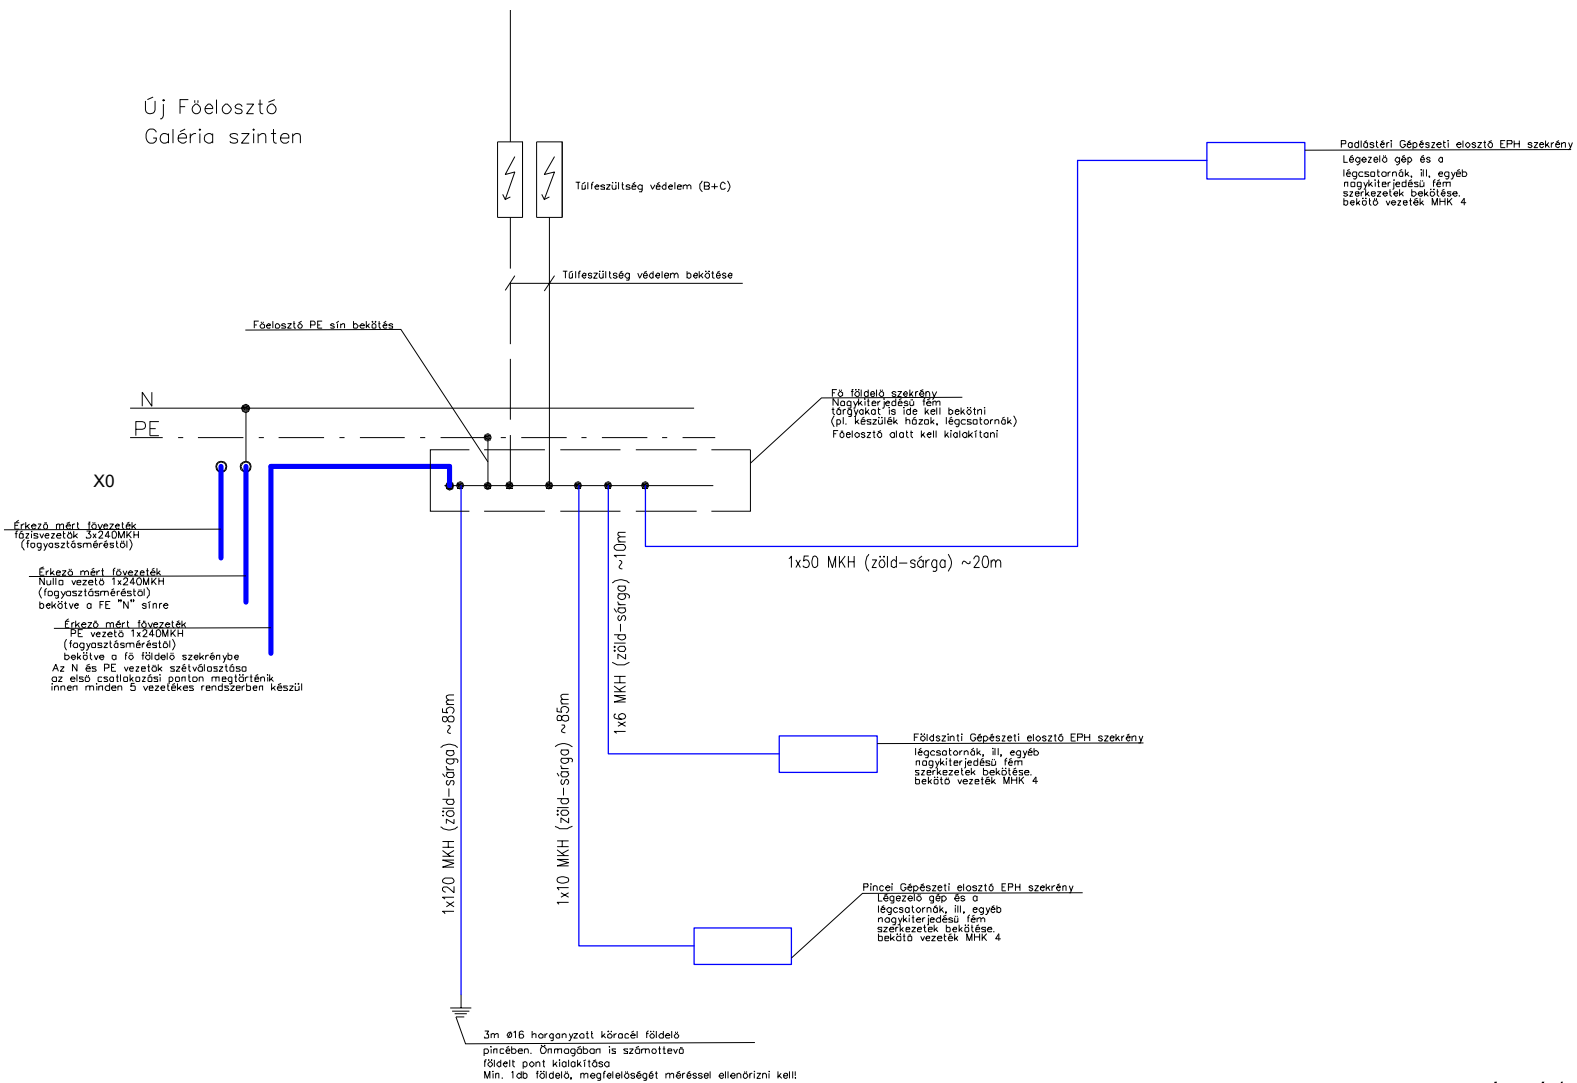

A légszatórnák, és a géptestek bekötését MKH 4-es vezetékkel kell elvégezni. A légszatórnáknál minden rugalmas (nem fémes) átvetéskor átkötést kell alkalmazni.

Megbízó <b>Budapest Film Zrt.</b>	Tervező: <b>Kocsis Villamos Tervező Iroda Kft.</b> 1224 Budapest XIII. u. 25. e-mail: kocsisisterv@gmail.com Tel.: +3620-9876514	Munka megnevezése Művész mozi új gépészeti berendezések kiszolgálása	Tervező Kocsis Krisztián VT-01-11512	Tervfajta: Kiviteli terv	Dátum: 2017.04
		Rajz megnevezése EPH-Fővezeték terv		Szerkesztő	
				Lap száma: 2	Rajzszám: GE-05